
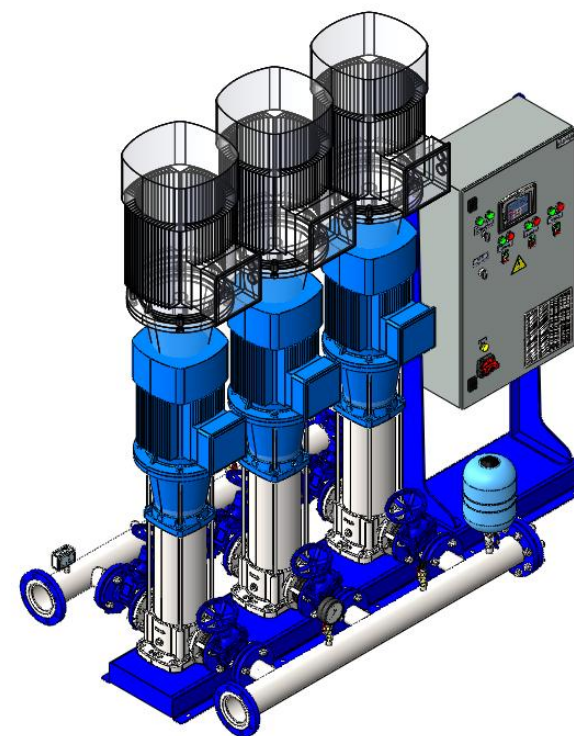
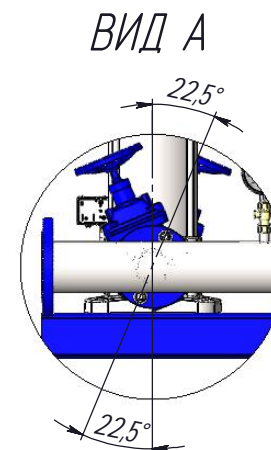
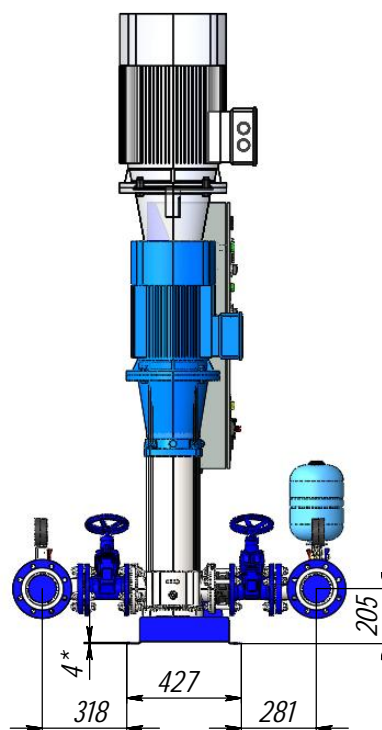
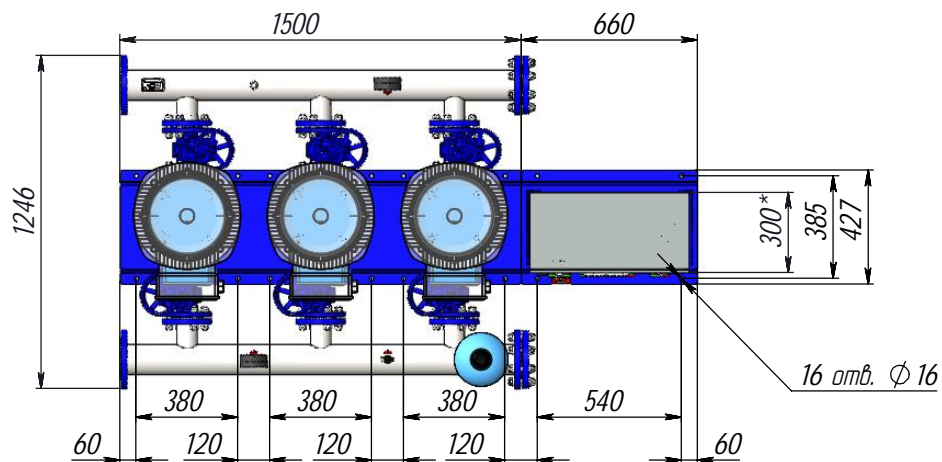



ΑΝΒΦΑ ΣΠΠ

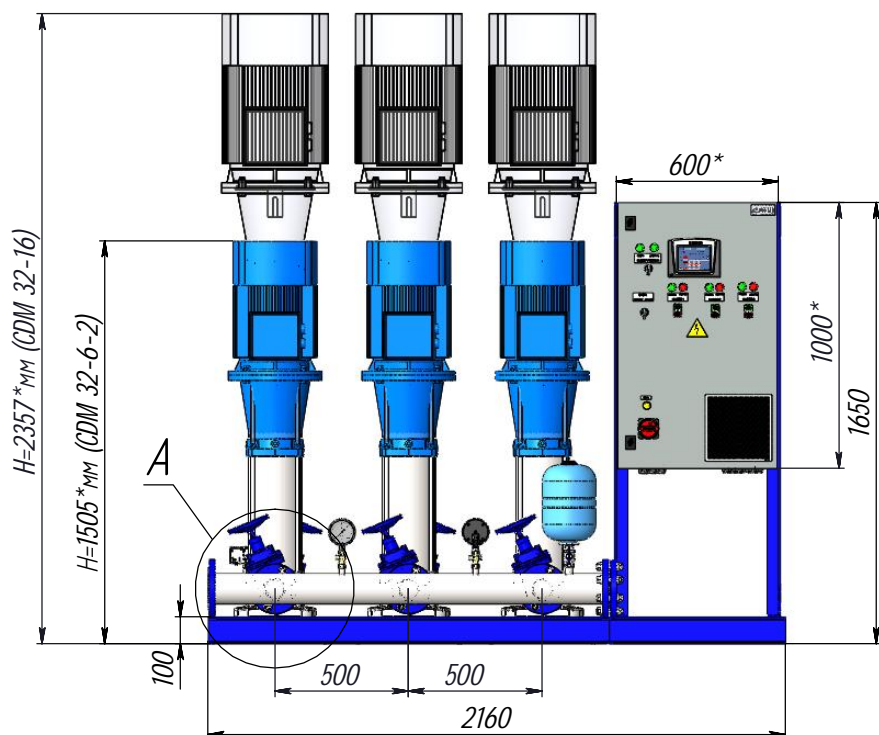

- 1 Выход фланец 100-16-03-Ст20 ГОСТ 33259-2015  
2 Выход фланец 100-16-03-Ст20 ГОСТ 33259-2015  
3 \*Размеры для справок.  
4 Присоединительные размеры выдержать в пределах допуска  $\pm IT16/2$ .  
5 Масса указана без учета ШУ.  
6 Подключение насосной установки к процессу производить только с применением виброизолирующих вставок с учетом давления процесса и типа подключения резьба или фланец.  
7 Запрещено передавать вертикальные или горизонтальные нагрузки от трубопроводов подключения на коллекторы станции.

						Серии насосов CDM 32-1-1. . . CDM 32-16				
						АЛЬФА STREAM СПД 3 CDM 32-6-2 11 кВт КЧ 100 мм СБ		Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						792
Разработ.	Ишутина Н.Ю.			26.07.2024						
Проверил	Одринаская А.Н.									
Т.контроль	Артеменко Л.Ю.					Лист 1		Листов		
Нач. КБ	Артеменко Л.Ю.					Стандартная комплектация.		 МОМК ГРУППА КОМПАНИЙ		
Н.контроль	Одринаская А.Н.									
Учтб.	Артеменко Л.Ю.									